

قابلیت های برد بالابری (برد کوچک)

- پشتیبانی تا 5 ایستگاه پوش باتون (مستقیم مقصد)
- دارای مد ریزون (حرکت دستی)
- دارای رله اضافه جهت کاربرد مگنت، لایت، زنگ
- دارای محدودیت 2500 استارت
- دارای LED نمایشگر وضعیت شستی ها و میکروسویچ ها و سری ایمنی
- قابلیت راه اندازی با سنسوری آهنربایی مشابه چپش آهنربا در آسانسور

نحوه تغییر مد (دستی یا نرمال)

کلید بالای برد REV-AUTO بر روی وضعیت REV قرار داده و تابلو رو خاموش و 3 ثانیه بعد روشن کنید. با اتصالی ترمینال COM به B1 بالابر ب سمت پایین و با اتصال COM به B3 بالابر ب سمت بالا حرکت میکند. چنانچه جهت معکوس بود، دو عدد از سیم های موتور را جابجا کنید. جهت نرمال کردن کلید رو در وضعیت AUTO قرار داده، تابلو را خاموش و 3 ثانیه بعد روشن کنید.


سیم بندی سنسور ها توقف

سنسور های توقف میتواند در مد NC و آسانسوری راه اندازی شود (در زمان سفارش تابلو) در مد NC تمامی ورودی های L1 تا L4 باید روشن باشند، چنانچه بیش از یک چراغ از L1-L4 خاموش باشد، بالابر متوقف میشود. در مد آسانسوری L1 سنسور توقف همکف و L2 سنسور توقف طبقات غیر همکف میباشد.

L1, L2 همیشه باید روشن باشند. L1 در لول طبقه همکف خاموش و سایر طبقات باید روشن باشد.



L2 در لول طبقات بالا خاموش میباشد در سایر حالات باید روشن باشد. چنانچه L1, L2 هر دو خاموش باشند، بالابر متوقف میشود.

چپش آهنرباها و استپ

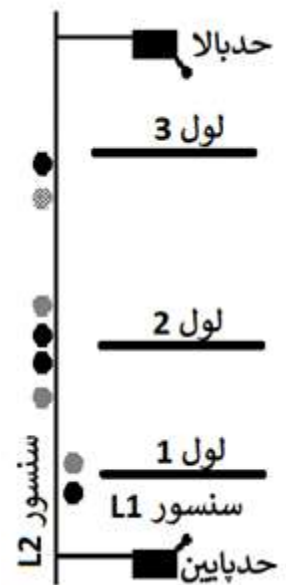

سری ایمنی

ترمینال 110 آغاز سری ایمنی میباشد. ترمینال 66 جهت سربندی سیم ها میباشد. ترمینال 68 پایان سری ایمنی میباشد، چنانچه 68 روشن باشد بالابر حرکت میکند، در صورت خاموشی 68 بالابر متوقف میشود.

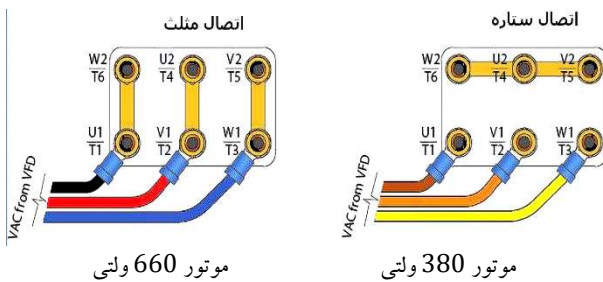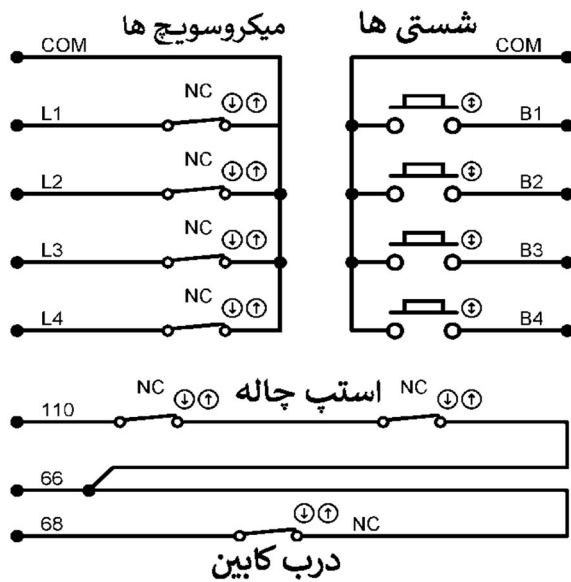

RST	ترمینال ورودی سه فاز	VA-VB-VC-VD	ترمینال شیر های هیدرولیک
MP	نول ورودی	F1	رله سوم روی برد جهت برق تایم دار یا مگنت
R	فاز ورودی در تابلوهای تکفاز	جهت حرکت نرم موتور میبایست از درایو استفاده کرد پارامتر مهم درایو (سربندی موتور وابسته ب ولتاژ موتور)	P5.02=43 تنظیم رله 1
UVW	ترمینال برق موتور سه فاز		
UV	ترمینال برق موتور تکفاز هیدرولیک	P0.01=2 مد کنترلی	P5.04=43 تنظیم رله 2
U1U2	ترمینال برق موتور تکفاز اصلی	P0.02=1 مد استارت	PC.00=100 سرعت یک
Z1Z2	ترمینال برق موتور تکفاز راه انداز	P0.17=3 زمان صعود	PC.01=100 سرعت دوم
BR1BR2	ترمینال فک ترمز موتور	P0.18=2 زمان نزول	P0.03=6 مد سرعت
VV	ترمینال مشترک شیر های هیدرولیک	P1.01=? توان موتور	